



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

Sra. Anna Pintó i Piera
Subdirectora general de Recursos Humans
Direcció General de la Policia


Assumpte: **Males olors i caiguda a diferent nivell a l'ABP Reus.**

Sra. Pintó,

Li volem comunicar les dues deficiències detectades a l'ABP de Reus.

La primera. **Les males olors** que hi ha arreu de la comissaria. Olors que son detectades principalment des de la segona planta de l'edifici.

I la segona. A l'accès principal de la comissaria hi ha **una diferència de nivells** que no disposen de la protecció necessària per evitar caigudes. Com el desnivell supera els 60 cm (64 cm exactament) s'ha de complir el RD 486/1997 instal·lant una barana de protecció.

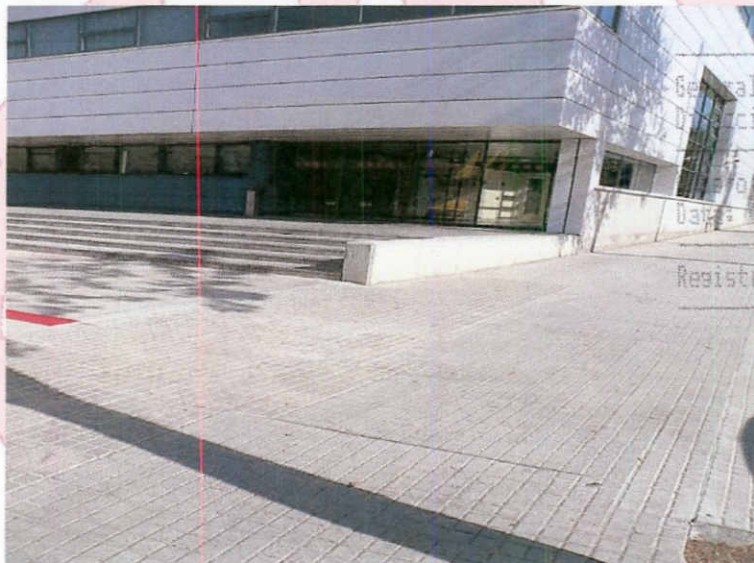

Generalitat de Catalunya
Direcció General de Policia

Ref: 0261E/11600/2009
Data: 08/09/2009 12:51:34

Registre d'entrada

A l'espera de la seva resposta i per qualsevol consulta,

Josep Manel Garcia
Delegat del CAT al Camp de Tarragona.

Catalunya, a 7 de setembre de 2009

COL·LECTIU
CAT
AUTÒNOM
DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA