



Sr. Josep Manel Garcia
CATME
Cristòfol de Moura, 105-111, 2n 4a
08019 Barcelona

Senyor,

En relació amb el vostre escrit del dia 7 de setembre (RE 11800, 08-09-09), relatiu a suposades males olors i a un risc de caiguda a diferent nivell a l'ABP de Reus, i d'acord amb la informació que ens ha tramès la Subdirecció d'Administració i Serveis, us comunico el següent:

1.- Respecte a les males olors a la comissaria, s'han realitzat successives visites d'inspecció i reunions a l'edifici, amb l'empresa de manteniment i amb el titular del dret de superfície, per tal d'esbrinar el seu origen.

Un primer focus de mala olor ubicat a l'Àrea de Custòdia de Detinguts es va neutralitzar mitjançant una intervenció al pou de bombeig d'aigües fecals, amb la revisió dels desguaços i amb la neteja intensiva de tota l'Àrea.

Un segon focus de males olors i que encara no ha estat solucionat es localitza al voltant de l'escala de l'edifici. La problemàtica d'aquestes olors és que tenen caràcter discontinu sense que fins ara, i malgrat els nombrosos esforços realitzats, s'hagi pogut trobar el seu origen. Des del principi, l'empresa de manteniment ha actuat en diferents fronts, verificant els desaigües de les peces sanitàries i de neteja situades al voltant de l'escala, repassant els conductes d'evacuació d'aigües fecals, les seves juntes i el recorregut del sistema. A les successives reunions de seguiment del manteniment de la comissaria, entre els tècnics del Servei d'Administració de la Regió i l'empresa mantenedora, s'ha seguit l'evolució d'aquest assumpte sense aconseguir trobar, de moment, l'origen del problema.

2.-Pel que fa a l'excessiva diferència de nivell entre l'accés principal de la comissaria i la vorera, està pendent de solució. L'accés a la comissaria es realitza per un podi elevat sobre el paviment de la vorera. En el projecte executiu es preveia la construcció d'un mur de formigó que fes les funcions de barana i que evités aquest risc. Durant l'execució de l'obra es va considerar més adient substituir-lo per una barana que fes les mateixes funcions, la qual resta pendent d'instal·lació.

Atentament,

Anna M. Pintó i Piera
Subdirectora general de Recursos Humans

Barcelona, 21 d'octubre 2009
SGRH/mcs/Exp. RI 211/09



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

Sra. Anna Pintó i Piera
Subdirectora general de Recursos Humans
Direcció General de la Policia


Assumpte: **Males olors i caiguda a diferent nivell a l'ABP Reus.**

Sra. Pintó,

Li volem comunicar les dues deficiències detectades a l'ABP de Reus.

La primera. **Les males olors** que hi ha arreu de la comissaria. Olors que son detectades principalment des de la segona planta de l'edifici.

I la segona. A l'accès principal de la comissaria hi ha **una diferència de nivells** que no disposen de la protecció necessària per evitar caigudes. Com el desnivell supera els 60 cm (64 cm exactament) s'ha de complir el RD 486/1997 instal·lant una barana de protecció.

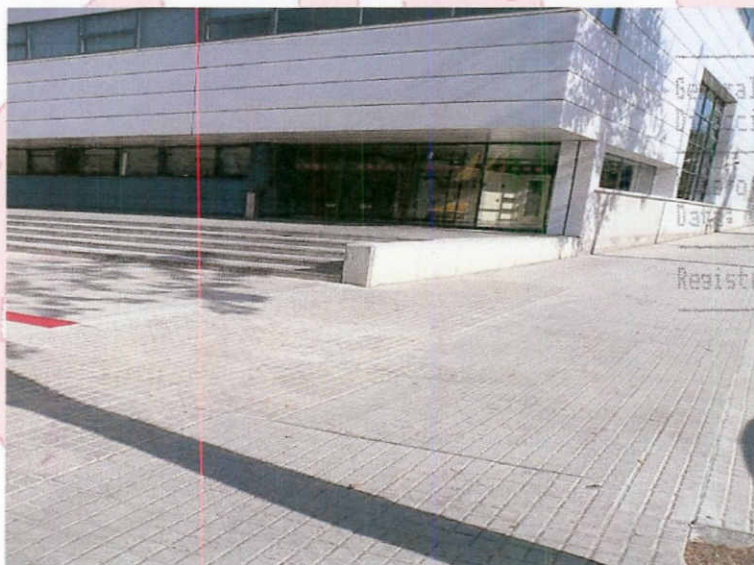

Generalitat de Catalunya
Direcció General de Policia

Ref: 0261E/11600/2009
Data: 08/09/2009 12:51:34

Registre d'entrada

A l'espera de la seva resposta i per qualsevol consulta,

Josep Manel Garcia
Delegat del CAT al Camp de Tarragona.

Catalunya, a 7 de setembre de 2009

COL·LECTIU
CAT
AUTÒNOM
DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA