



Sr. Albert Figueras Torné  
CAT-ME  
Cristòfol de Moura, 105-111, 2n 4a  
08019 Barcelona

Generalitat de Catalunya  
Direcció General de Policia

Número: 02618/11961/2011  
Data: 15/11/2011 12:09:46

Registre de sortida:

Senyor,

En resposta amb el vostre escrit del dia 7 d'octubre (RE 14717, 10-10-11) relatiu un problema amb la climatització a la CD Tàrraga, i d'acord amb la informació que ens ha tramès la Subdirecció General d'Administració i Serveis us comunico el següent:

La màquina refredadora va tenir repetides averies en l'intercanviador des de l'estiu de 2010. L'origen d'aquestes averies era desconegut i no va ser fins al setembre d'aquest any que es va determinar que la causa probable era l'enclavament aleatori d'un dels contactors.

Aquest enclavament ha pogut produir que la màquina no parés de refredar en alguns dels casos en què ho havia de fer, per exemple per evitar que l'aigua de l'intercanviador s'acabés congelant i en conseqüència provocant el trencament de l'intercanviador per la seva dilatació.

Atès el funcionament anòmal de la màquina, els seus compressors han treballat forçats i han quedat malmesos, la reparació és cara i no aconsellable donada l'antiguitat de la màquina.

Per tot això, s'ha decidit substituir la màquina refredadora abans que hagi d'entrar en funcionament l'estiu vinent.

Atentament,

Josep Maria Sans i Rodriguez  
Subdirector general de Recursos Humans

Barcelona, 10 de novembre de 2011  
SGRH/mcs/Exp. RI 247/11



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS  
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA  
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480  
e-mail: [cat@elsindi.cat](mailto:cat@elsindi.cat) web: [www.elsindi.cat](http://www.elsindi.cat)

**A: Subdirector/a General de Recursos Humans.**

**ASSUMPTE: Climatització CD Tàrraga.**

Generalitat de Catalunya  
Direcció General de Policia

Número: 0261E/14717/2011  
Data: 10/10/2011 12:56:51

Benvolgut/da Sr./a.,

El present escrit és per posar en el seu coneixement que a la CD Tàrraga el sistema de climatització des de l'estiu de 2010 no funciona.

Els/Les treballadors/es i usuaris d'aquesta comissaria han hagut de patir les conseqüències de no disposar del sistema de climatització.

Degut a aquest fet, a les dependències policials s'han hagut d'utilitzar equips portàtils de refrigeració (s'adjunten fotografies).

Ens han informat que no està previst la seva reparació en un curt període de temps.

És per tot això que **DEMANEM**:

- Que s'expliqui quina ha estat la problemàtica amb les empreses de manteniment per no poder arreglar la maquinària de climatització a dia d'avui.
- Se'ns informi quins han estat els problemes, tècnics o econòmics, per no poder arreglar la maquinària de climatització a dia d'avui.
- Que es posi data per a solucionar el problema.

Atentament,

**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA**  
**CAT**  
Albert FIGUERAS TORNE


Albert FIGUERAS TORNE. Delegat del CAT-ME a la RPP i la RPPO.

CATalunya, 07 d'octubre de 2011.

Dependències del Sector de Trànsit de Tàrraga.



Dependències d'Administració/Suport de la CD Tàrraga.

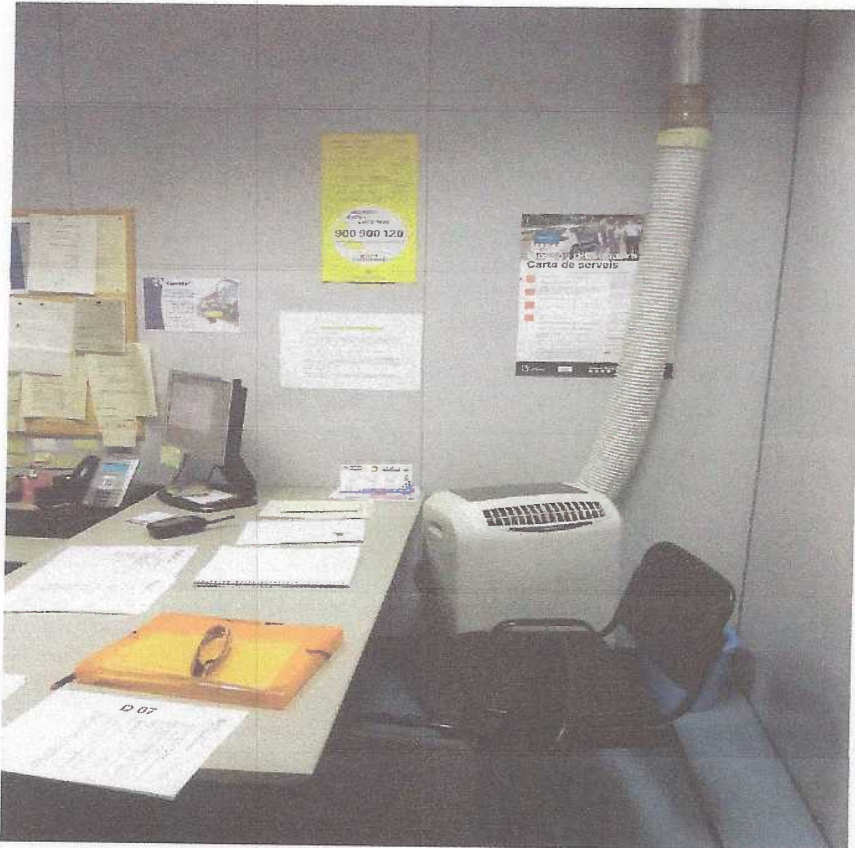

Dependències d'OAC de la CD Tàrraga.





Dependències del Sector de Trànsit de Tàrraga.

