



Sr. Jaume Gustems i Segura  
CAT-ME  
Via Laietana, 44, pl  
08003 Barcelona

Assumpte: Condicions ambientals a l'ACD Les Corts

Senyor,

En relació amb el vostre escrit del dia 11 de juny (RE 19598, 12-06-08), relatiu a les condicions ambientals a l'ACD Les Corts, un cop rebuda la informació al respecte que ens ha fet arribar la Subdirecció general d'Administració i Serveis, us faig avinent que s'han dut a terme els treballs necessaris per a solventar les problemàtiques detectades.

Concretament, s'ha substituït el compressor avariats de les màquines d'aire condicionat que afecten les garjoles de la zona B, i un dels quatre locutoris de la planta "0". A la resta de locutoris, la climatització sempre ha funcionat correctament. Els treballs han estat enlestits dins de la segona setmana del present mes de juliol.

Us agraeixo l'interès que heu palesat per aquest assumpte, i aprofito per saludar-vos cordialment.

Atentament,

Anna M. Pintó i Piera  
Subdirectora general de Recursos Humans

Barcelona, 14 de juliol de 2008  
SGRH/jmm/Exp. RI 118/08

----- Missatge reenviat -----

De: **elsindi.CAT. riscos laborals** <[riscoslaboralscat@gmail.com](mailto:riscoslaboralscat@gmail.com)>

Data: 16 / juliol / 2008 20:23

Assumpte: ACD Les Corts

Per a: [fferrer@gencat.cat](mailto:fferrer@gencat.cat)

Sr. Frederic Ferrer  
Subdirector General de l'Administració i Serveis  
Direcció General de la Policia

Sr. Ferrer,

Des del CAT volem fer-li constar que el passat dia 12 de juny vàrem registrar un comunicat adreçat a la Sra. Hernández, anterior Subdirectora general, on li informàvem de les deficiències ambientals detectades a les dependències policials de l'Àrea de Custòdia de Detinguts de Les Corts.

Avui a dia 16 de juliol, i un cop confirmades les dades pels responsables de l'àrea policial, li volem comunicar que encara no s'ha fet cap millora per solventar la problemàtica i els mossos i les persones detingudes segueixen patint les males condicions.

Com a precedent, i degut a les deficiències exposades, una agent de Cos va patir problemes físics que van quedar constatades a la nota informativa número 18227/2008.

Per tot això, li preguem prioritzis les accions preventives per millorar les condicions ambientals de l'ACD de Les Corts.

Aquesta deficiència, el CAT la volia exposar al CSSL per tal de rebre un compromís per part de l'Administració en el cas que no s'haguessin fet les mesures adients per condicionar les dependències.

Preguem Sr. Ferrer solventi la problemàtica el més aviat possible.

Li adjuntem còpia del comunicat enregistrat.

Atentament i a la seva disposició,  
Jaume Gustems  
Delegat del CAT

--


CAT

<http://www.elsindi.cat>

Jaume Gustems

TSRL. Seguretat i Salut Laboral

[riscoslaboralscat@gmail.com](mailto:riscoslaboralscat@gmail.com)

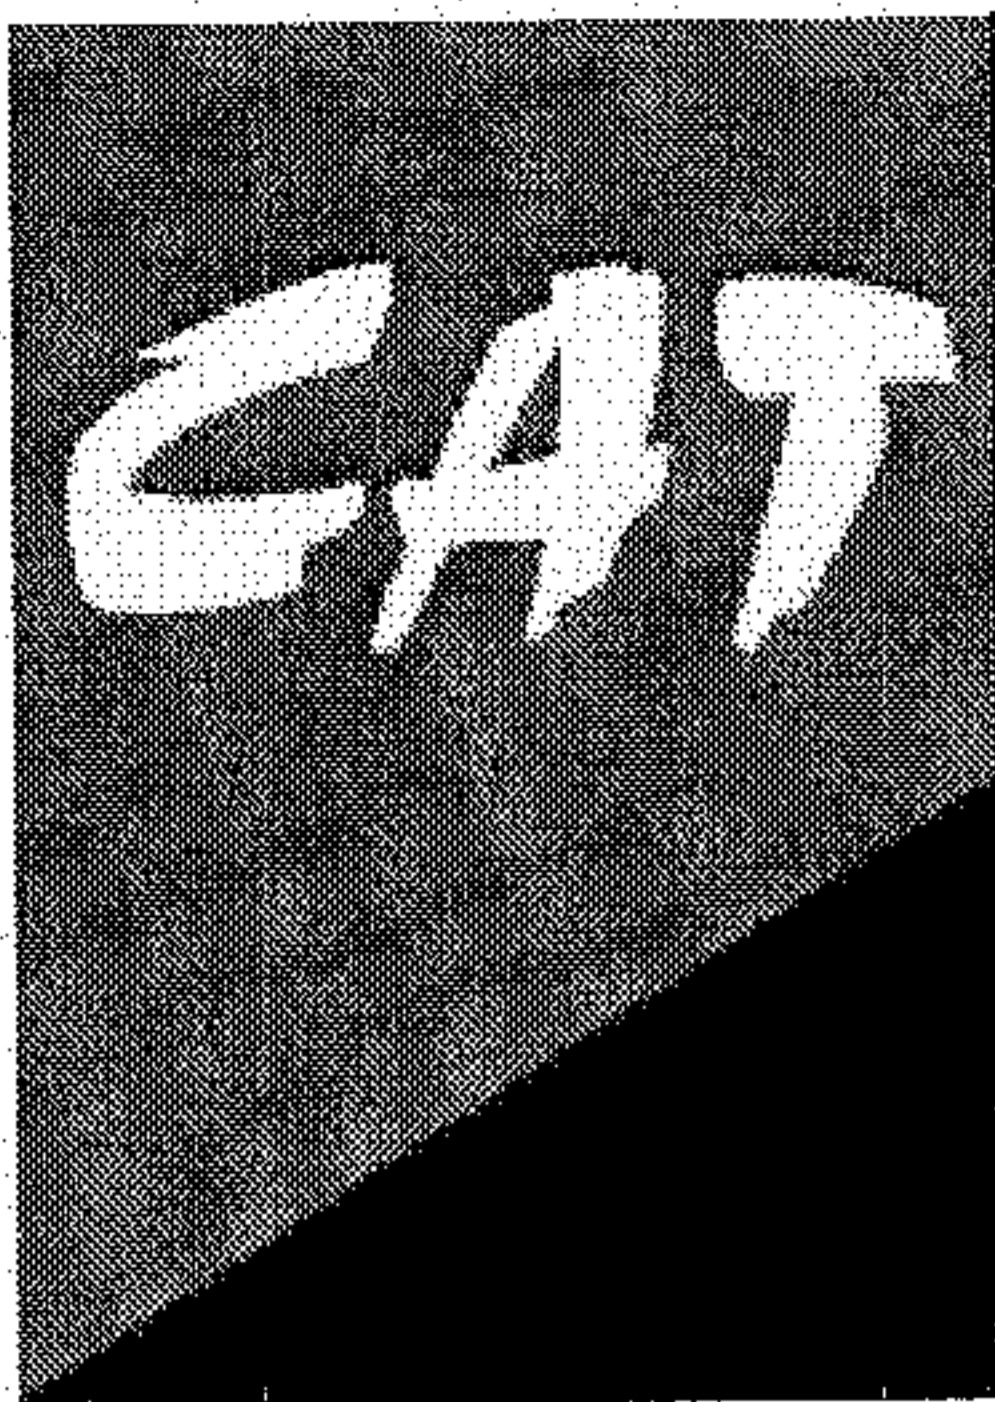

**COL·LECTIU AUTÒNOM DE**  
**TREBALLADORS**  
**MOSSOS D'ESQUADRA**

c/ Tànger, 48, local 08018 BARCELONA  
Tel. 93 485 0350 Fax 93 309 44 80  
e-mail: [cat@elsindi.cat](mailto:cat@elsindi.cat) web: [www.elsindi.cat](http://www.elsindi.cat)

**Subdirecció General d'Administració i Serveis**  
**Sra. Assumpta Hernández**

Generalitat de Catalunya  
Departament d'Interior, Relacions  
Institucionals i Participació

**ASSUMPTE:** Condicions ambientals a l'ACD de Les Corts

Número: 0260E/19598/2008  
Data: 12/06/2008 14:19:55

Sra. Hernández,

Registre d'entrada

El sindicat CAT, un cop verificades les inquietuts dels nostres companys, li vol transmetre la problemàtica detectada a l'Àrea de Custòdia de Detinguts a l'ABP de Les Corts.

Aquesta dependència policial, que suporta l'estada d'un volum important de persones, requereix de les condicions ambientals mínimes necessàries per garantir la seguretat i salut en el lloc de treball.

Ens informen els Caps de l'ACD dels esforços per part de la seva Subdirecció per mantenir dites condicions ambientals, però com delegat del CAT he comprovat l'excés de temperatura i la manca de renovació d'aire, de la que es queixen els companys, sobre tot a la zona B de garjoles i als dos locutoris que hi ha a la planta -1 i dels quatre locutoris de la planta 0.

He verificat que s'està treballant per la reparació de l'aire condicionat, però per les condicions de ventilació no hi ha mesures correctores i l'excés d'humitat a l'ambient, les males olors i l'aire viciat en algunes d'aquestes dependències són més que evidents i preocupa als agents pels possibles riscos biològics.

Per tot això,

El CAT li demana prenguin les mesures necessàries per acondicionar totes les dependències de l'ACD de Les Corts ajustant-se a l'art. 7 i Anexe III del RD 486/1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Barcelona, 11 de juny de 2008.

Jaume Gustems  
TSRL. Seguretat i salut laboral del CAT

